




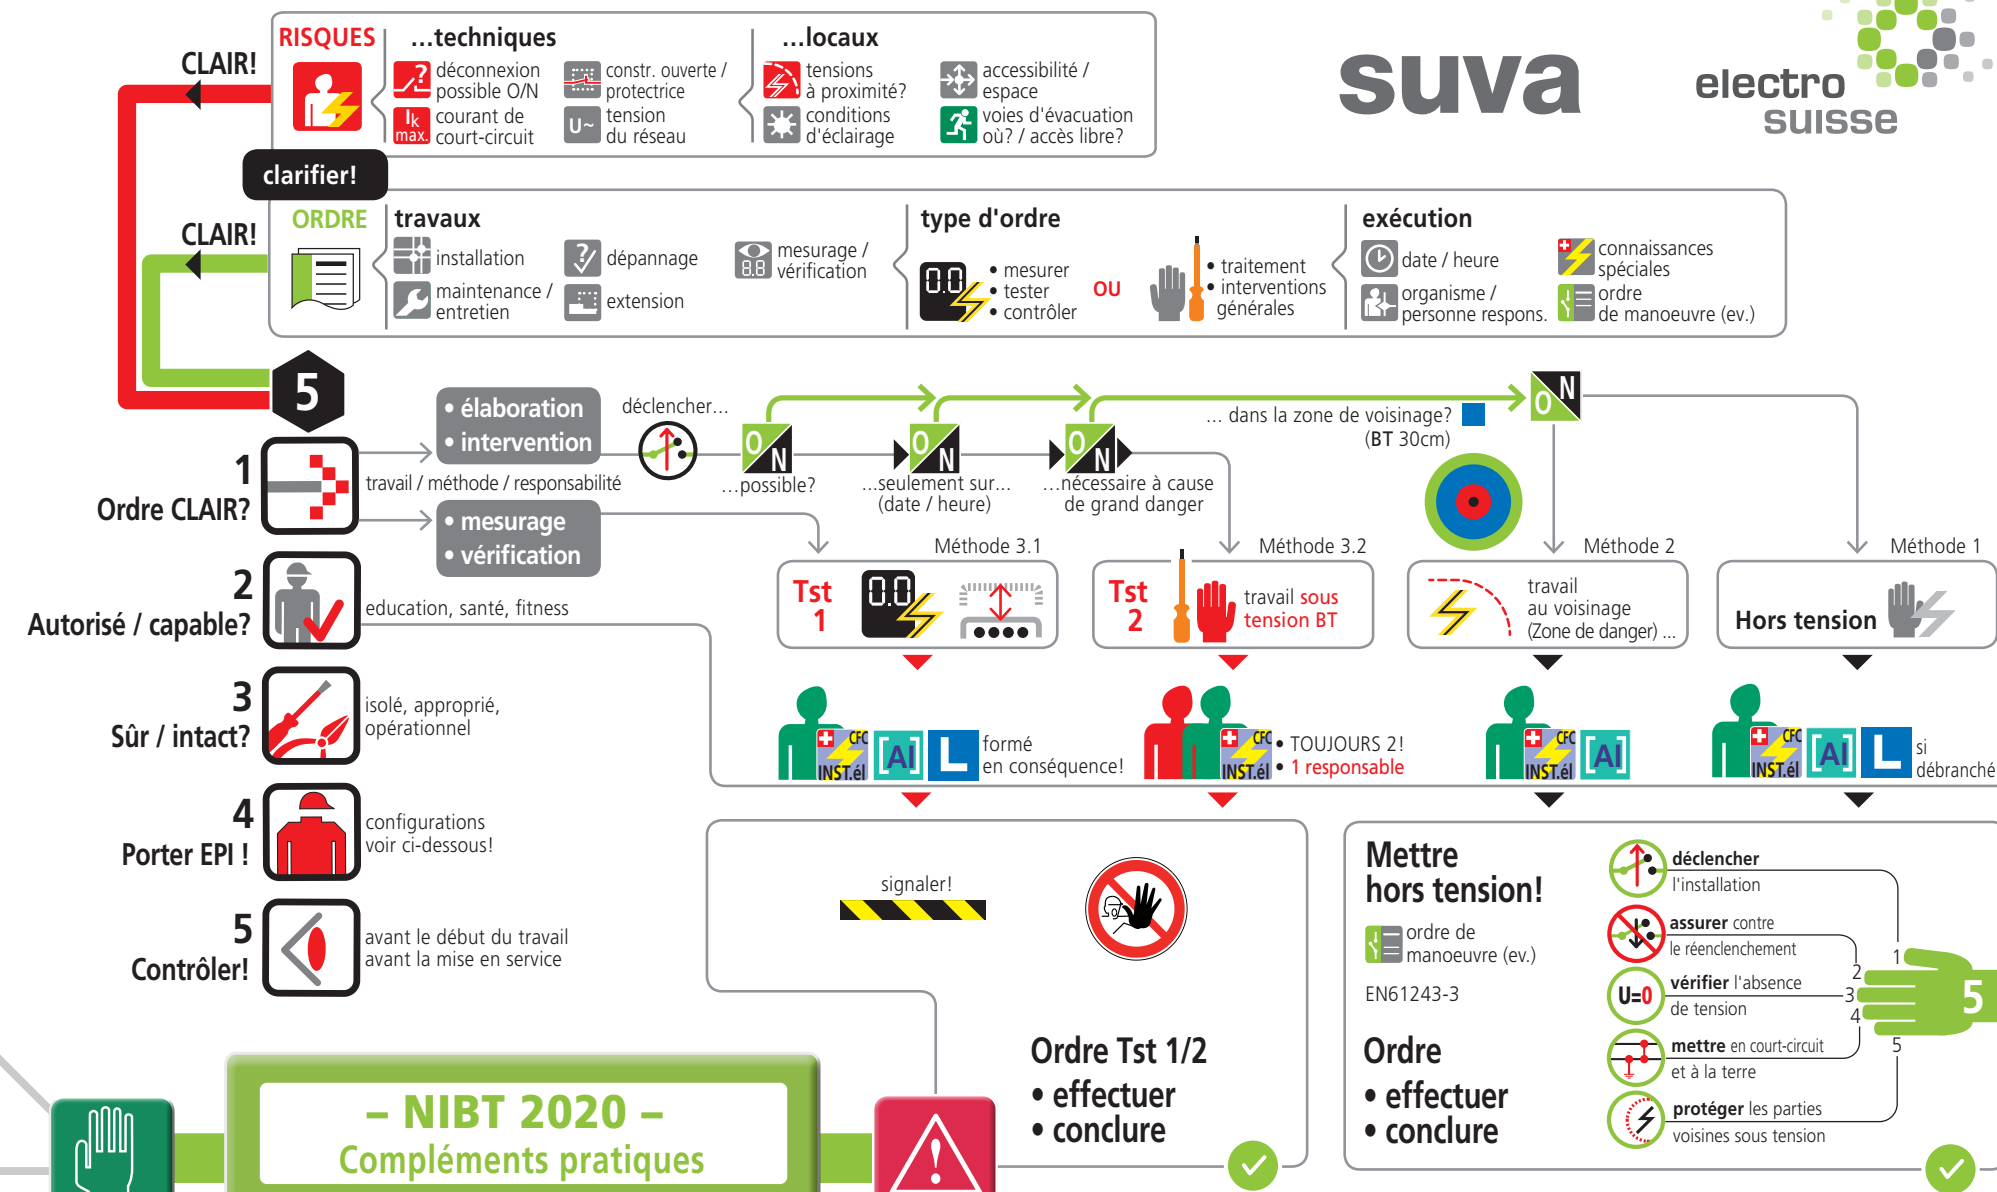

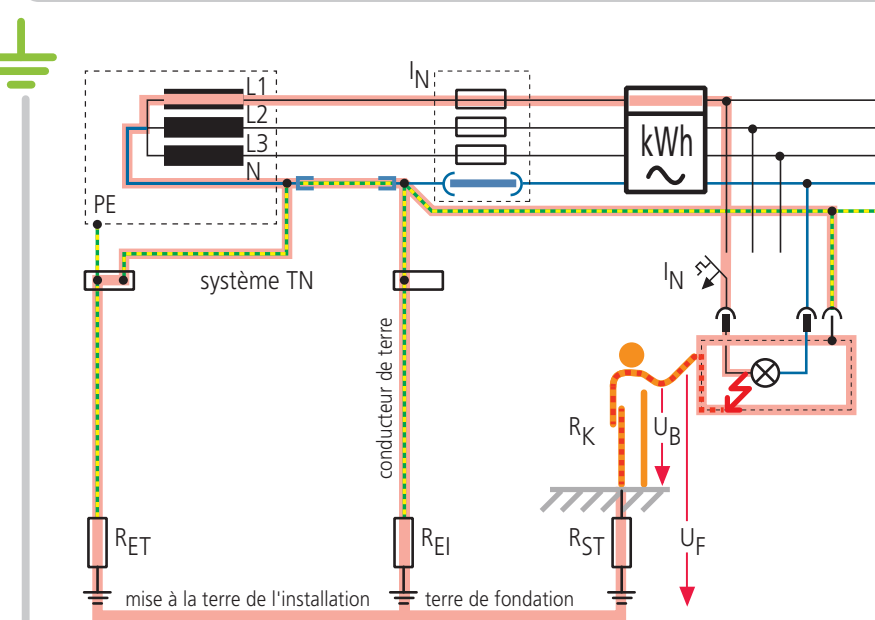

| MISE EN DANGER                       | PRINCIPES                                                    | MESURES                                                                                             | CHOIX du MATERIEL                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| choc électrique                      | >> 1.3.1.2 temps / courant tension<br>• réduire<br>• limiter | >> 4.1 application                                                                                  | >> 5.3.1 réalisation<br>RCD protection...                                                                          |
| chaleur arc / température de surface | >> 1.3.1.3. mise en oeuvre! temp                             | >> 4.2 matériaux... risques spéciaux... protect. combustion... protect. surchauffe                  | >> 5.3.2 RCD / RCMs - limite de température - Surveill. de l'isolation - arc électrique...                         |
| influence mutuelle                   | >> 1.3.1.6. >> 1.3.1.11.                                     | >> 4.4.4 réduction, mise à terre liaison équipotentielle - pose séparée - syst. gestion de câbles   | >> 5.1.5(3) choix des matériaux - matériaux pour différents courants / tensions - CEM                              |
| surintensité [A]                     | >> 1.3.1.4. limiter                                          | >> 4.3 type de circuits - disposit. de protection - surcharge/court-circuit - source d'alimentation | >> 5.3.3 - dispos. de surveillance - systèmes de fusibles - I <sup>tt</sup> [A] réglable - types de disp. protect. |
| surtension [V]                       | >> 1.3.1.6. défaut/dommages                                  | >> 4.4 précautions - évaluation tension de choc perm. - canalisations métall.                       | >> 5.3.4 choix / installation de dispositifs de prot. contre surtensions (SPD) dans les install. de bâtiments      |

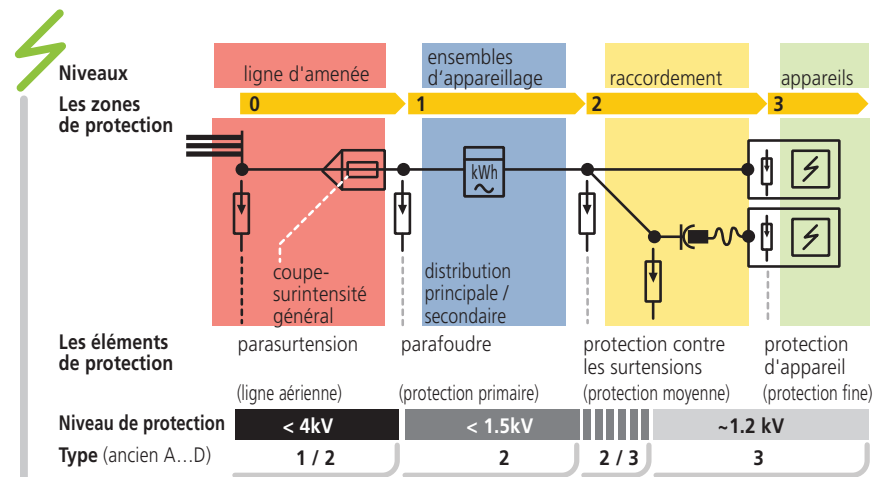